




Allegato al decreto
n. 99 del 18/05/22

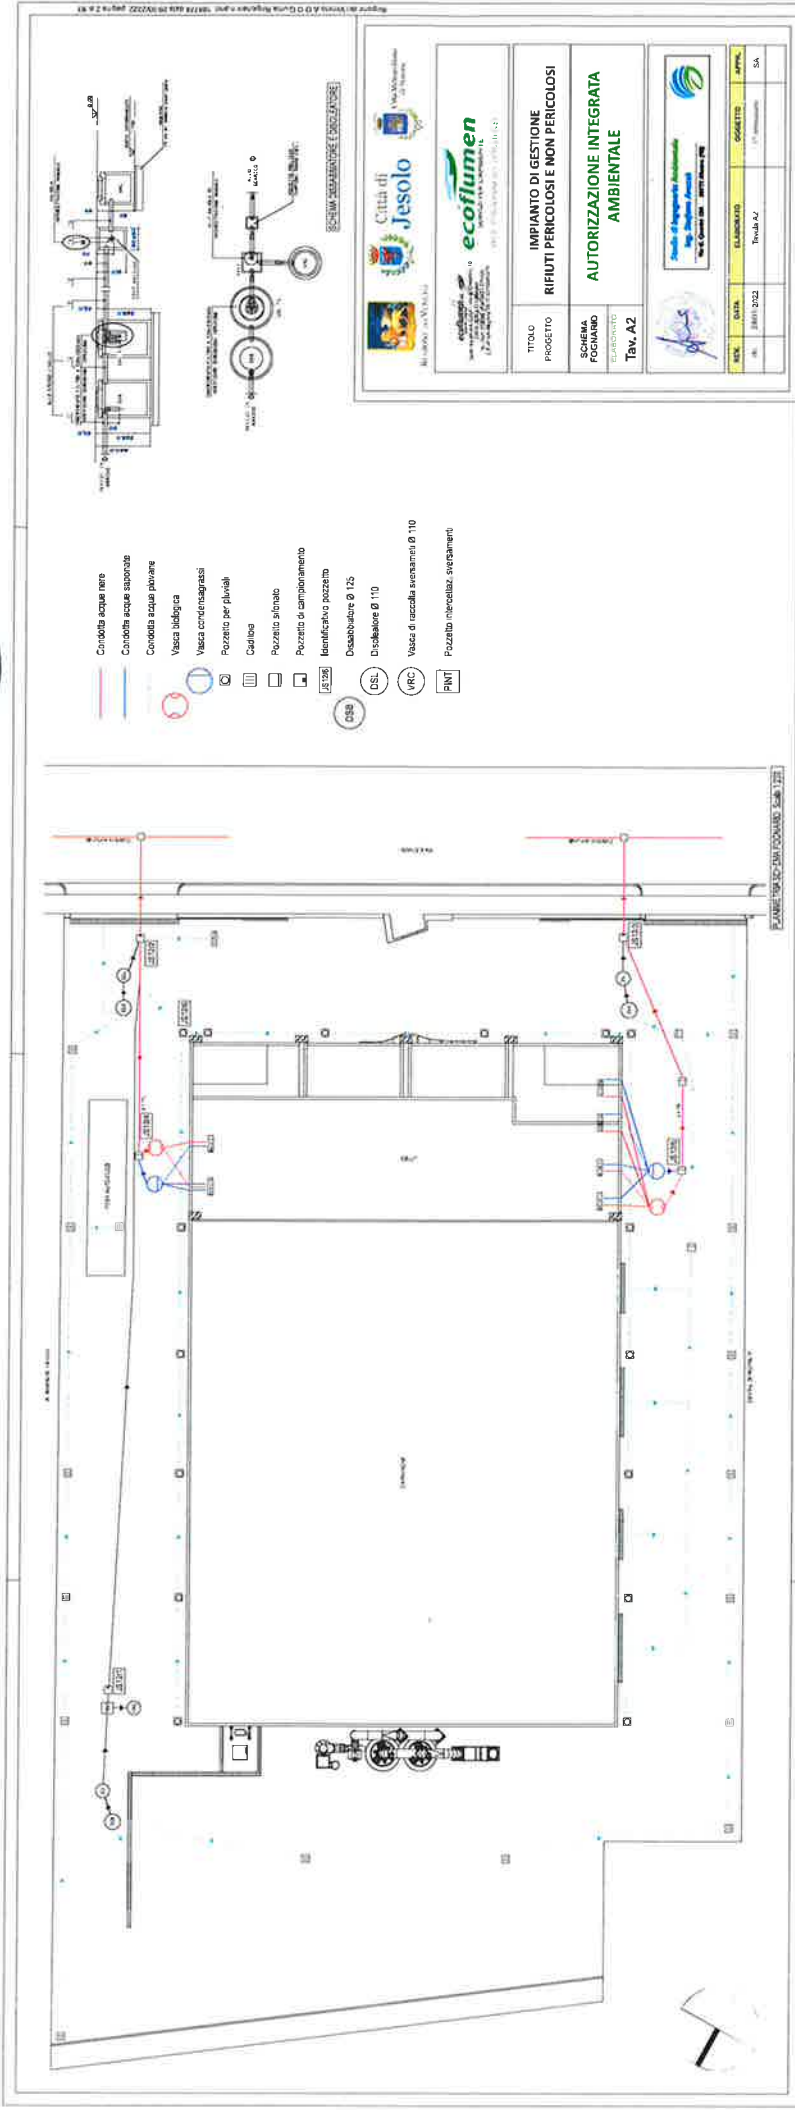

- Condotta acque nere
- Condotta acque saponose
- Condotta acque piovane
- Vasca idraulica
- Vasca con travasatori
- Pozzetto per piuvelli
- Canalino
- Pozzetto sifonato
- Pozzetto di campionamento
- Identificativo pozzetto
- Disambiguatore Ø 125
- Disambiguatore Ø 110
- Vasca di raccolta saponata Ø 110
- Pozzetto minerali svuotamenti

Città di
Jesolo

ecofilumen
INGEGNERIA AMBIENTALE

TITOLO	IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI		
SCHEMA	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE		
FOGGIANO			
ELABORATO	Tav. A2		

REV.	DATA	ELABORATO	OGGETTO	APP. SA
	18/05/22	Prova A2	1° Approvato	SA